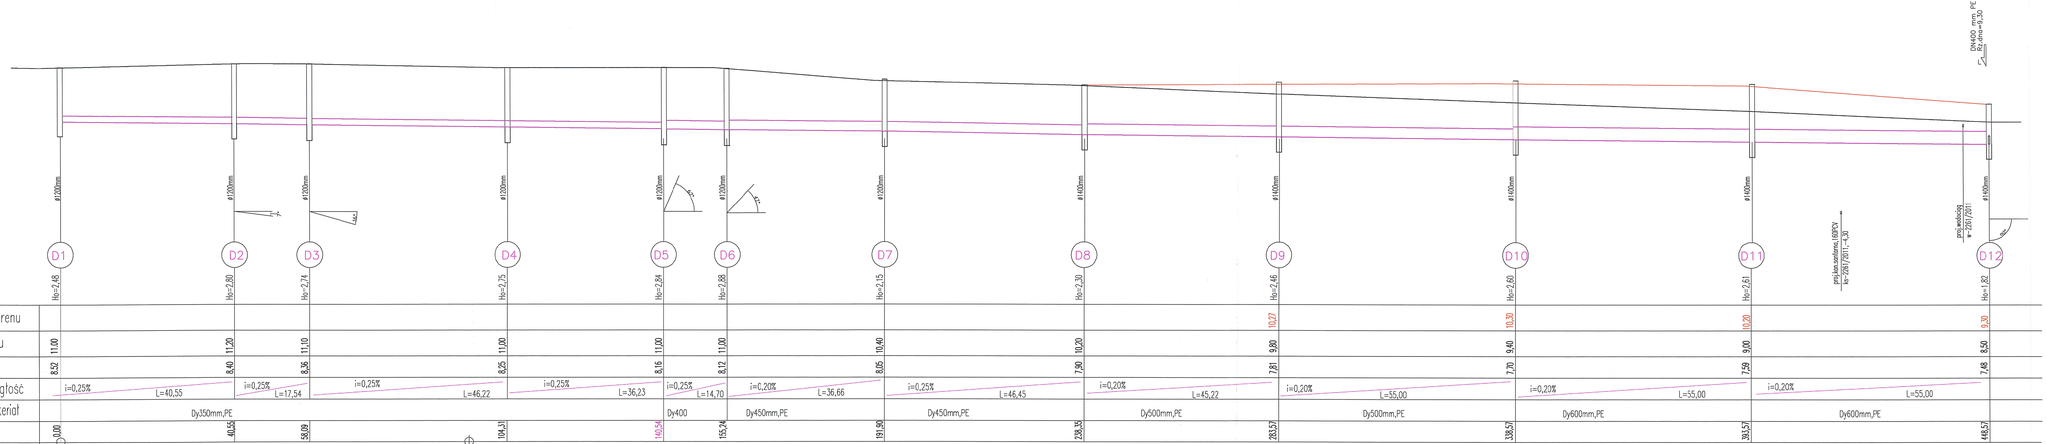

Uwaga:
Wartość rzędnej projektowanego terenu podano w przybliżeniu
Robocze wartość rzędnej włazów studziennych określone zostaną w proj. drogowym

Wartość rzędnej oraz głębokość osi istniejącej instalacji (np. E11 1NN, rz.osi=125.81) podano w przybliżeniu.

Przed rozpoczęciem wykopów w miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem wykonać przekopy próbne w celu ustalenia dokładnej lokalizacji.
Przy skrzyżowaniu z kablami telekomunikacyjnymi oraz elektrycznymi zamontować rury ochronne typu AROTA

D1 nazwa studni kanalizacji deszczowej
Ho=1,82 zagłębienie dna rurociągu
E1 numer kolejny przeszkody,kolizji
Symbole przyłączy oraz dopływów węzłowych:
z lewej zlewni
z prawej zlewni

PROJWENT Pracownia projektowa 80-114 Gdańsk, ul. Noskowskiego 13/4/9, (0 58) 6834735			**Rys. Nr 2** Skala 1:100/500
Projekt: **Wykonawczy Kanalizacja deszczowa , zbiornik retencyjny Pruszcz Gd."Rejon ul.PrzyTorze"**			
Nazwa rysunku: **Profil kanalizacji deszczowei D1 - D12**			Data czerwiec2013
Funkcja:	Dok. i Nazwisko	Nr uprz.	Podpis
Projektant:	Zdzisław Traczyk	68 Gd/75	
Sprawdzający:	Piotr Richter	POM/0140/POOS/04	